



FURUNO

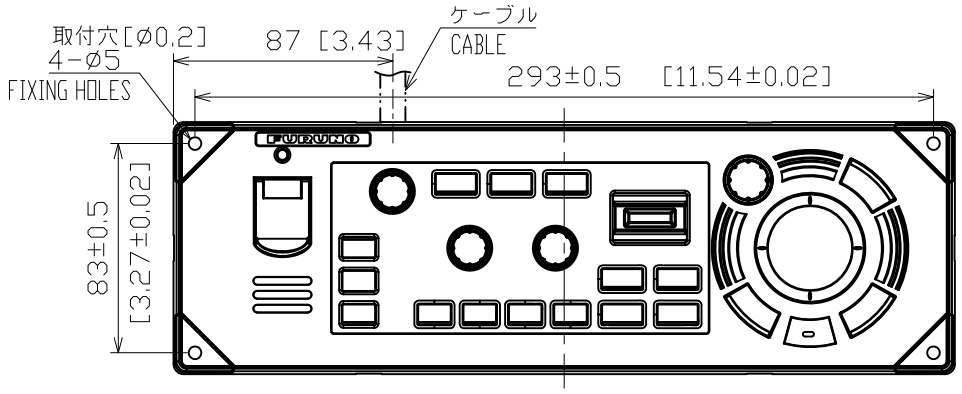

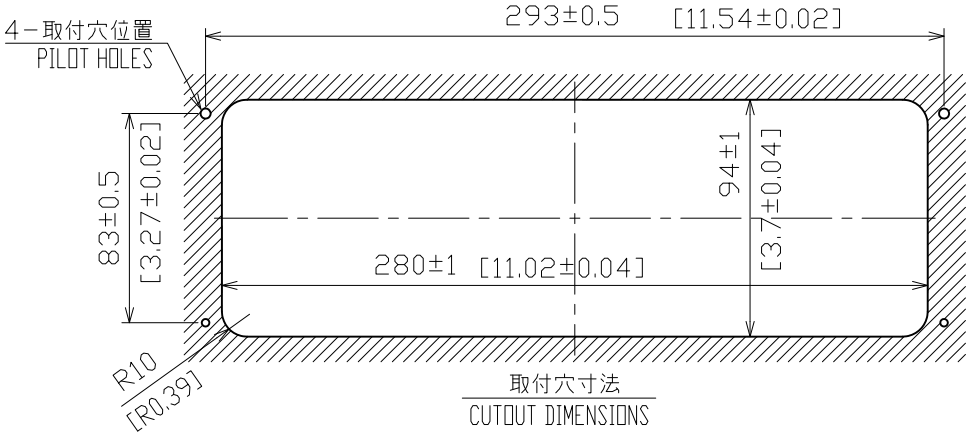

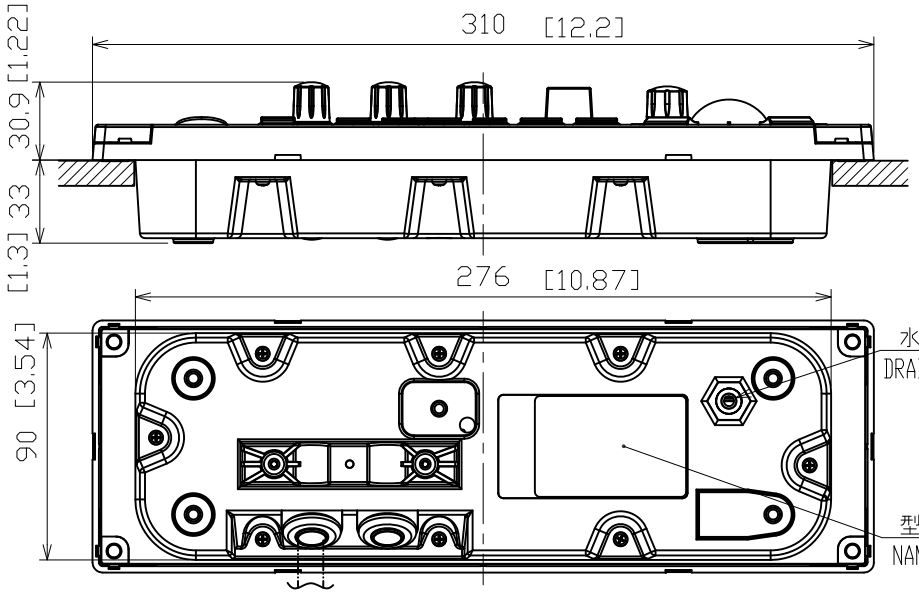

取付穴寸法
CUTOUT DIMENSIONS

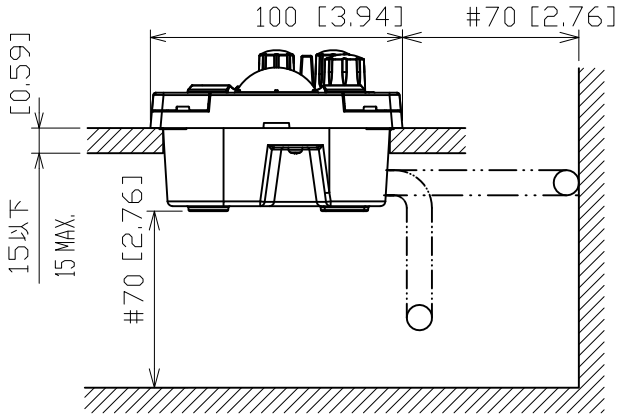

注　記

1）指定外の寸法公差は表１による。

2）＃印寸法は最小サービス空間寸法とする。

3）取付用ネジはトラスタッピンネジ呼び径４×２０を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE TAPPING SCREWS ø4x20 FOR FIXING THE UNIT.

表２ TABLE 2

ケーブル長さ（m） CABLE LENGTH	質量（kg±10%） MASS
5 [196.85]	1.4 (3.1lb)
10 [393.7]	1.9 (4.2lb)

[in.]

表1 TABLE 1

寸法区分（mm） DIMENSION	公差（mm） TOLERANCE
L≦50	±1.5
50<L≦100	±2.5
100<L≦500	±3

DRAWN 14/Jun/2024 T.YAMASAKI		TITLE	SCU-002
CHECKED 18/Jun/2024 A. Murao		名称	操作部（埋込装備）
APPROVED 18/Jun/2024 A. Murao	CSH-10		外寸図
SCALE 1/3 MASS 表2参照 SEE TABLE 2		NAME	CONTROL UNIT (FLUSH MOUNT)
DWG.No. C1378-G02- B	REF.No. 10-092-258G-4		OUTLINE DRAWING

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.