


表1 TABLE 1

寸法区分 (mm) DIMENSION	公差 (mm) TOLERANCE
L ≤ 50	±1.5
50 < L ≤ 100	±2.5
100 < L ≤ 500	±3

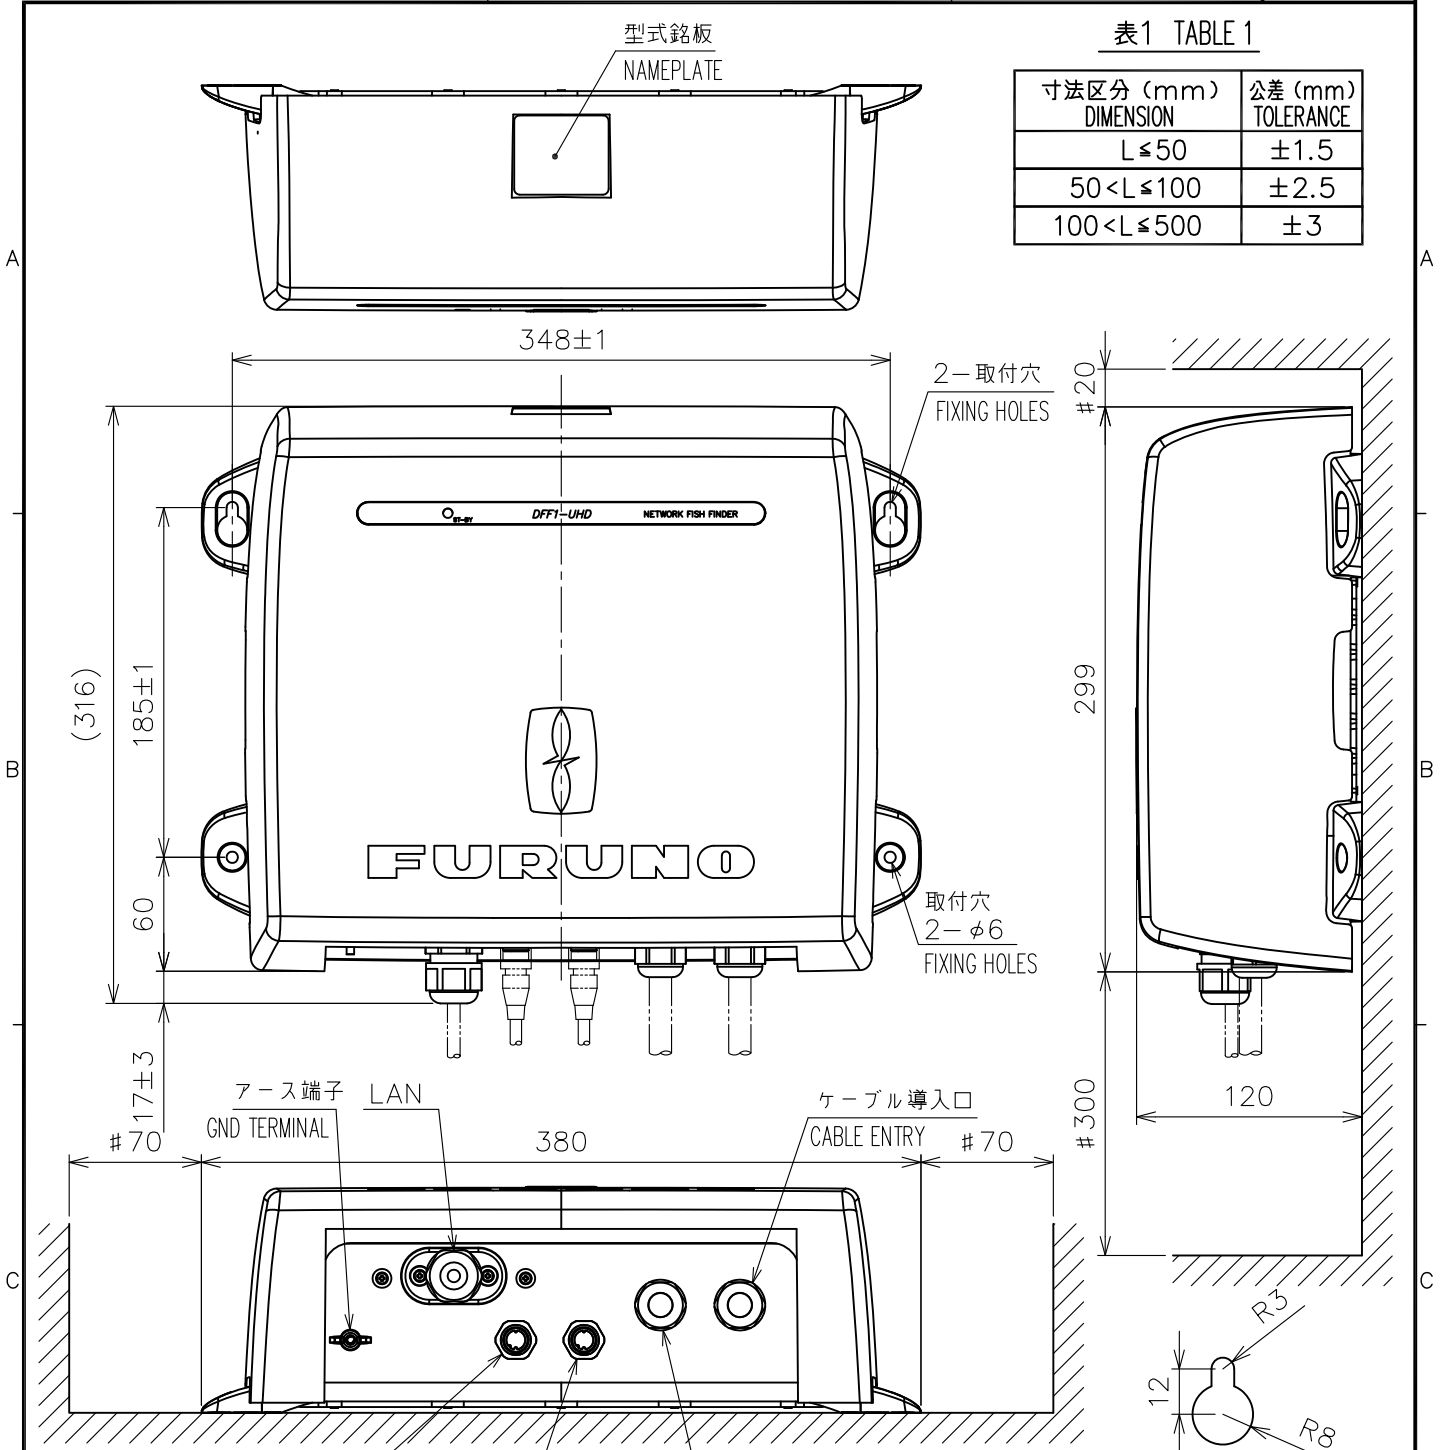

- 注記 1) 指定外の寸法公差は表1による。
 2) #印寸法は最小サービス空間寸法とする。
 3) 取付用ネジはトラスタッピンネジ呼び径5×20を使用のこと。
 4) 壁掛時、ケーブルは下方のみとする。

- NOTE 1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
 2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
 3. USE TAPPING SCREWS $\phi 5 \times 20$ FOR FIXING THE UNIT.
 4. FACE THE CABLES DOWNWARD FOR BULKHEAD MOUNTING.

取付穴詳細 (尺度: 1/2)
DETAIL FOR FIXING (SCALE: 1/2)

DRAWN	26/Aug/2014 I.YAMASAKI	TITLE	DFF1-UHD
CHECKED	26/Aug/2014 H.MAKI	名称	ネットワーク魚探
APPROVED	26/Aug/2014 H.MAKI	外寸図	
SCALE	1/4 MASS 3.2 ±10% kg	NAME	NETWORK FISH FINDER
DWG. No.	C2040-G01-C	REF. No.	02-170-100G-4
		OUTLINE DRAWING	