

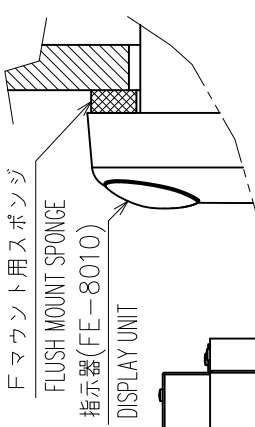
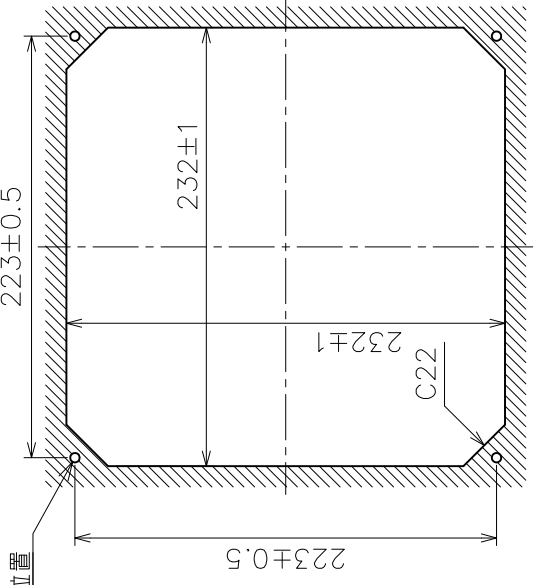


表1 TABLE 1


寸法区分 (mm) DIMENSION	公差 (mm) TOLERANCE
L ≤ 50	±1.5
50 < L ≤ 100	±2.5
100 < L ≤ 500	±3

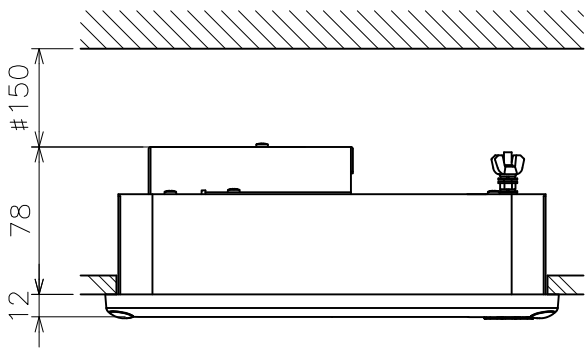

取付部詳細 (尺度: 1/1)
DETAIL FOR FIXING (SCALE: 1/1)

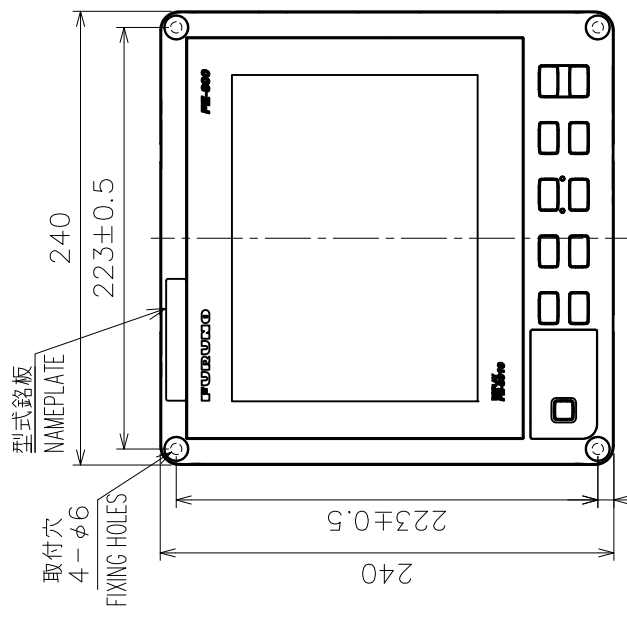

取付穴寸法
CUTOUT DIMENSIONS

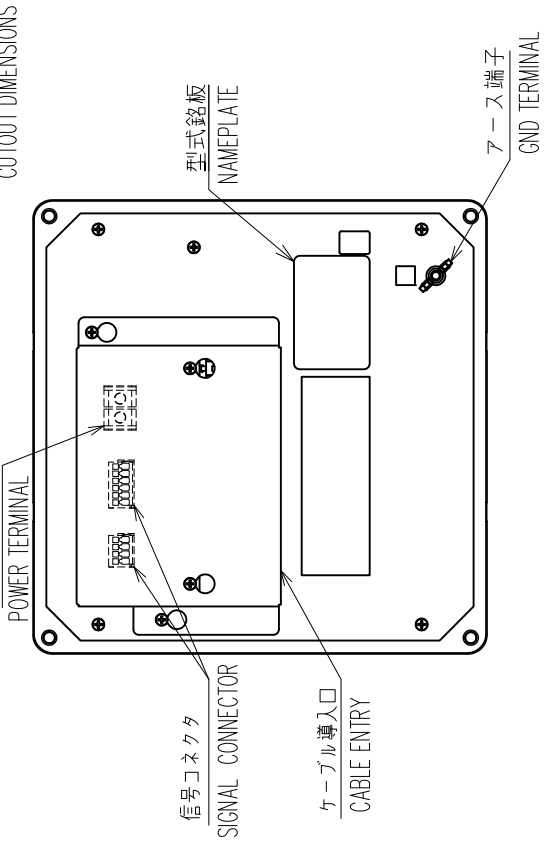

- 注記 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
 2) #印寸法は最小サービスマウント間寸法とする。
 3) 取付用ネジはバインドット呼び径5×2.0を使用のこと。
- NOTE 1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
 2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
 3. USE TAPPING SCREWS $\phi 5 \times 2.0$ FOR FIXING THE UNIT.

DRAWN	25/Jun/2024	T. YAMASAKI	TITLE	FE-8010
CHECKED	6/Jan/2025	A. MURAO	名称	指示器 (埋込装置)
APPROVED	6/Jan/2025	A. MURAO	名称	外寸図
SCALE	1/4	1/MS 2.3 kg	名称	DISPLAY UNIT (FLUSH MOUNT)
DWG.No.	C2384-G02-B	12-005-101G-3	名称	OUTLINE DRAWING